


Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'Eau Potable

EXERCICE 2018

Commune de Poullan sur Mer

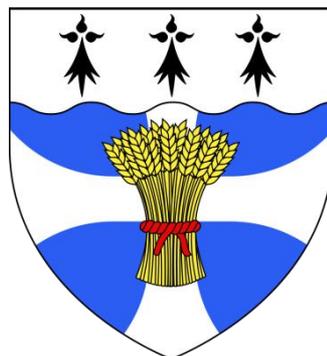

Service Public d'Eau Potable / POULLAN SUR MER / Année 2018

☐ Conditions générales du service

➤ Délégation de Service Public

(entre le Syndicat des Eaux du NORD CAP SIZUN et SAUR)

La maîtrise d'ouvrage est assurée à compter du 01/01/2017 par

- Douarnenez Communauté pour la commune de Poullan sur Mer
- Le syndicat du Nord Cap Sizun pour les communes de Beuzec Cap Sizun, Cleden Cap Sizun et Goulien

➤ Prise d'effet du contrat : 1^{er} Janvier 2017

➤ Exploitant : SAUR

➤ Fin du contrat : 31 décembre 2028


Les avenants du contrat

	Date	Description
Avenant n°1	05/09/2017	Poursuite du contrat d'affermage conclu par le Syndicat du Nord Cap Sizun avec la communauté de communes de Douarnenez Communauté sur le périmètre de la commune de Poullan sur Mer.

Service Public d'Eau Potable / POULLAN SUR MER / Année 2018

☐ Patrimoine

- 1 ressource en eaux souterraines (Puits / 30 m³/h)
- 1 Station de traitement « Lézaff » avec bêche de reprise
- 1 Réservoir sur tour « KER MEUR » à Confort Meilars (500m³)
- 76,357 kms de réseau de distribution (32 % du réseau NCS)
- 780 branchements (31,7 % des brts NCS)

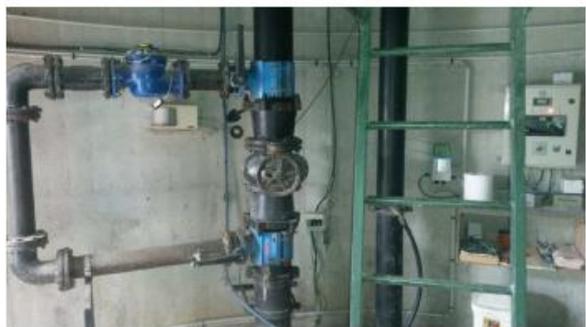


LES COMPTEURS


🕒 Il y a au total 2 457 compteurs. 361 compteurs ont été renouvelés sur l'année 2018.

Répartition par âge et par diamètre

NB : Donnée « Syndicat du NCS »

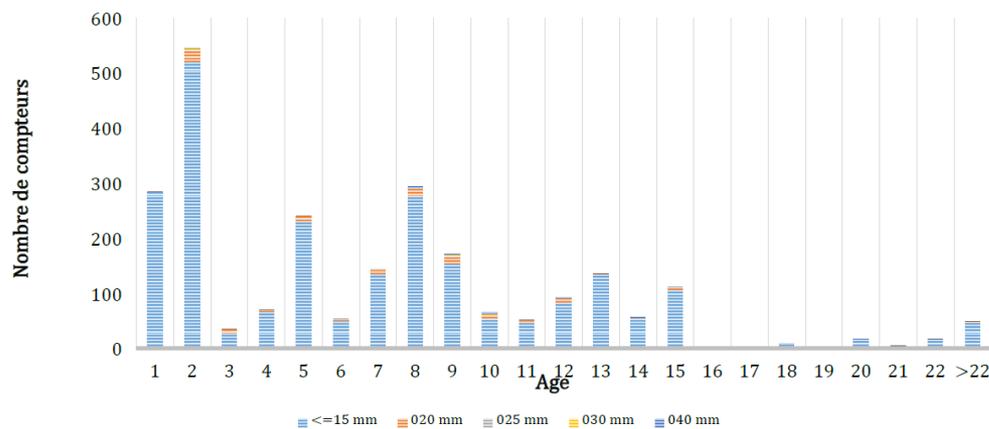


Service Public d'Eau Potable / POUILLAN SUR MER / Année 2018

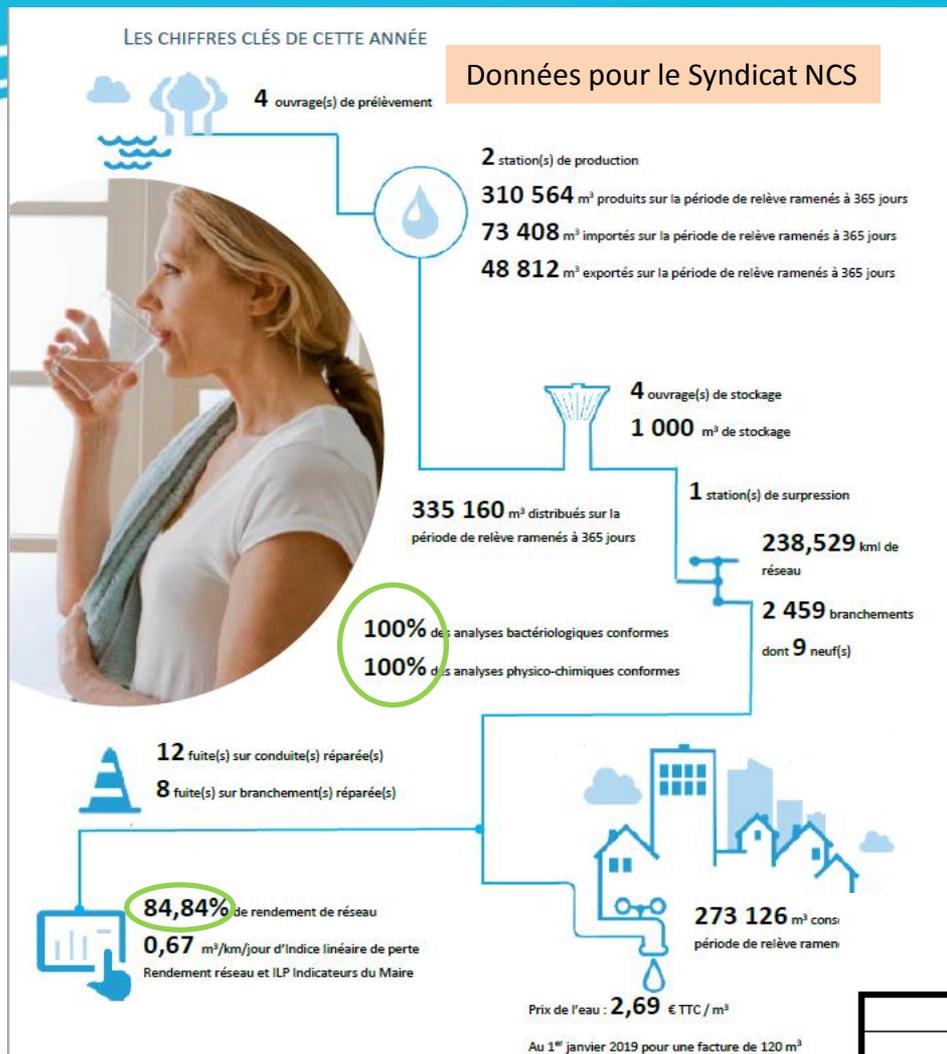

Les Chiffres Clés pour Poullan sur Mer

- 768 Abonnés
- 101 023 m³ facturés (37,3 % du Syndicat NCS)
- 1 gros consommateur (> 6 000 m³) SARL BLANCHARD (OVOBIO) = 20 488 m³ en 2018
- Volume produit par la station de traitement de Lézauff = 200 281 m³ (64 % des volumes produits à l'échelle du syndicat)

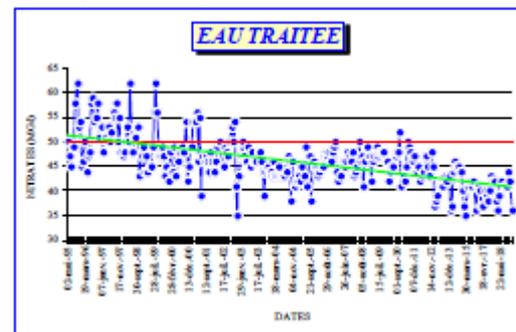

	NITRATES (mg/l)		
	Maxi	Moyen	Mini
Puits extrême de Lézauff	45	43	40
Puits principal de Lézauff	44	39	32
Forage de Lézauff	28	24	21

Extrait RAD NORD CAP SIZUN 2018 page 6

Service Public d'Eau Potable / POUILLAN sur MER / Année 2018

□ Indicateurs Clés (Abonnés)

Indicateurs des Services Publics d'Eau Potable de l'arrêté du 2 mai 2007							
Commune	POULLAN SUR MER (NORD CAP SIZUN)						
Thème	Indicateur	Code	2017	2018	Unité	Degré de fiabilité	
Indicateurs descriptifs des services							
Abonnés	Estimation du nombre d'habitants desservis	D101.0	767	768	Hab	C	Poullan / Mer
Abonnés	Nombre d'abonnés		767	768	Nombre	B	
Abonnés	Population totale (Recensement INSEE 2016)		1976	1976	Nombre	A	
Abonnés	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	D102.0	2,56 (01/01/18)	2,458 (01/01/19)	€TTC/m3	A	
Abonnés	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service	D151.0	2	2	jours ouvrables	B	Indicateur Syndicat NCS
Thème	Indicateur	Code	2017	2018	Unité	Degré de fiabilité	
Indicateurs de performance							
Abonnés	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	P151.1	10,29	?	nb/1000ab	B	Indicateur Syndicat NCS
Abonnés	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	P152.1	93,75	?	%	B	Indicateur Syndicat NCS
Abonnés	Taux de réclamations	P155.1	0,41	2,57	nb/1000ab	B	Indicateur Syndicat NCS
Degré de fiabilité A : Très fiable / B : Fiable / C : Peu fiable							

Service Public d'Eau Potable / POUILLAN SUR MER / Année 2018

☐ Indicateurs Clés (Qualité de l'Eau)

Indicateurs des Services Publics d'Eau Potable de l'arrêté du 2 mai 2007							
Commune	POUILLAN SUR MER (NORD CAP SIZUN)						
Thème	Indicateur	Code	2017	2018	Unité	Degré de fiabilité	
Indicateurs de performance							
Qualité de l'eau	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisées au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	P101.1	100	100	%	A	<i>Indicateur Syndicat NCS</i>
Qualité de l'eau	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisées au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	P102.1	100	100	%	A	<i>Indicateur Syndicat NCS</i>
Qualité de l'eau	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	P108.3	100	100	%	A	<i>Indicateur Syndicat NCS</i>
Degré de fiabilité	A : Très fiable / B : Fiable / C : Peu fiable						

□ Indicateurs Clés (Réseau)

Indicateurs des Services Publics d'Eau Potable de l'arrêté du 2 mai 2007						
Commune	POUILLAN SUR MER (NORD CAP SIZUN)					
Thème	Indicateur	Code	2017	2018	Unité	Degré de fiabilité
Indicateurs de performance						
Réseau	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	P103.2B	100	110	points	B
Réseau	Rendement du réseau de distribution	P104.3	85,01	84,84	%	B
Réseau	Indice linéaire des volumes non comptés	P105.3	0,66	0,67	m3/km/j	B
Réseau	Indice linéaire de pertes en réseau	P106.3	0,62	0,67	m3/km/j	B
Réseau	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	P107.2	0,07	0,07	%	B
Degré de fiabilité A : Très fiable / B : Fiable / C : Peu fiable						

*Indicateur
Syndicat NCS*

Service Public d'Eau Potable / POUILLAN SUR MER / Année 2018

□ Indicateurs Clés (Gestion financière)

Indicateurs des Services Publics d'Eau Potable de l'arrêté du 2 mai 2007							
Commune	POULLAN SUR MER (NORD CAP SIZUN)						
Thème	Indicateur	Code	2017	2018	Unité	Degré de fiabilité	
Indicateurs de performance							
Gestion financière	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	P109.0	130	365,6	€/m3	B	Indicateur Syndicat NCS
Gestion financière	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	P153.2	1	1	an	A	
Gestion financière	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	P154.0	0,36	0,64	%	B	Indicateur Syndicat NCS
Degré de fiabilité A : Très fiable / B : Fiable / C : Peu fiable							

Service Public d'Eau Potable / POULLAN SUR MER / Année 2018

☐ Tarif au 01/01/2019

Prix du service pour une consommation annuelle de 120 m3			
	01/01/2018	01/01/2019	N/N-1
Délegataire _ SAUR	122,93 €/an	125,78 €/an	1,7%
Collectivité _ DZCO	124,99 €/an	125,11 €/an	0,1%
Redevance Pollution	36,00 €/an	36,00 €/an	0,0%
Préservation Ressource	7,188 € / an	7,188 € / an	0,0%
Total H.T.	291,11 € HT/an	294,08 € HT/an	1,0%
TVA 5,5%	16,01 €/an	16,17 €/an	1,0%
Total T.T.C	soit 307,12 € TTC/an	soit 310,25 € TTC/an	1,0%
	soit 2,56 €TTC/m3	soit 2,58 €TTC/m3	0,8%

□ Perspectives

- **Analyser plus précisément les modalités fonctionnelles, réglementaires et financières de scission du service entre le Syndicat des Eaux du NORD CAP SIZUN et la partie transférée s'exerçant sur le périmètre de la commune de POUILLAN sur MER.**
- A partir de la modélisation hydraulique réalisée par SAUR en 2017, identifier les travaux à réaliser
 - pour protéger le réseau de distribution tels que des stabilisateurs de pression
 - pour limiter les volumes de pertes tels que des compteurs de sectorisation
 - pour garantir une qualité de l'eau distribuée optimale en tout point du réseau
- Analyser la pyramide de compteurs et engager le renouvellement prioritaire des compteurs anciens (+ de 10 ans) et > 20 mm (risque de sous-comptage)
- Etudier les impacts techniques et financiers du renouvellement des réseaux anciens existants (en particulier les conduites en Amiante Ciment), et du dévoiement des réseaux principaux en domaine privé (sans servitude)
- Proposer à la commune de Poullan sur Mer un contrat de vérification et de maintenance préventive des hydrants

Service Public d'Eau Potable / POUILLAN SUR MER / Année 2018

DOUARNENEZ COMMUNAUTE

294600.10 - Commune de POUILLAN SUR MER

COMPTE D'AFFERMAGE EAU

ANNEE 2018

Désignation des opérations	Nombre m3	Nombre m3 Fermière Coût de Production	Montant Surtaxe	Montant recette Fermière	Mt recette Fermière Coût de Production
ABONNEMENTS			44 307.24	27 493.99	
M3 CONSOMMES	100 055	99 777	56 135.37	30 896.74	39 511.69
BRANCHEMENTS COMMUNAUX	1 024	1 024	577.17	339.91	405.50
TOTAL exercice N	101 079		101 019.78	58 730.64	39 917.19
M3 CONSOMMES	1 704	1 560	0.00	0.00	0.00
TOTAL exercices antérieurs	1 704		0.00	0.00	0.00
TOTAL DES EMISSIONS	102 783		101 019.78	58 730.64	39 917.19
Nombre de branchements au 31/12/2018 : 780					
REPRISE DES IMPAYES ANTERIEURS			2 527.41		
VALEUR DES IMPAYES EN COURS			-4 174.30		
CREANCES IRRECOURVABLES			-72.74		
Résultats généraux	102 783		99 300.15	58 730.64	

Arrêté le présent décompte de surtaxe à la somme de :

99 300.15 €

Certifié conforme

Vannes, le 9 mai 2019

B,
H. Gouateau




SAUR
COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L'EXPLOITATION
ANNEE 2018
(en application du décret du 14 mars 2005)

16/05/2019

GESTION DU SERVICE EAU POTABLE
Région OUEST
Centre OUEST BRETAGNE
Département FINISTERE
Collectivité Sd NORD CAP SIZUN-EAU



LIBELLE	En milliers d'Euros	Année 2017	Année 2018	Ecart en K€ur
PRODUITS		450,7	469,5	18,8
Exploitation du service		165,5	175,1	
Collectivités et autres organismes publics		268,8	272,5	
Travaux attribués à titre exclusif		8,5	14,9	
Produits accessoires		7,9	6,9	
CHARGES		506,2	506,2	-5,3
Personnel		2,8	2,8	
Energie électrique		11,5	11,5	
Produits de traitement		11,5	6,1	
Analyses		6,2	10,3	
Sous-traitance, matières et fournitures		3,6	31,4	
Impôts locaux, taxes et redevances communales		1,5	1,8	
Autres dépenses d'exploitation		27,0	25,5	
- Télécommunications, poste et informatique		2,0	1,9	
- Engins et véhicules		8,2	7,1	
- Informatique		12,4	12,8	
- Assurances		2,3	0,8	
- Locaux		0,9	1,1	
- Divers		1,2	1,7	
Contribution des services de conseil et recherche		11,4	15,7	
Collectivités et autres organismes publics		268,8	272,5	
- Part collectivité		180,8	186,5	
- Autres organismes publics		88,0	86,0	
Charges relatives aux renouvellements		42,3	45,3	
- Pour garantie de continuité du service		8,1	10,7	
- Programme contractuel		20,2	20,4	
- Fonds contractuel		14,0	14,1	
Charges relatives investissements du domaine privé		0,9	1,2	
Pertes sur créances irrécouvrables & contentieux		1,1	2,1	
RESULTAT AVANT IMPOT		-61,0	-36,9	24,1
RESULTAT		-61,0	-36,9	24,1

(1) Si Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles : y compris redevance domaniale: département, région, Etat et redevance d'occupation du domaine public de la collectivité.

Conforme à la circulaire FP2E du 31/01/2006
Ref: 120-023003 294600-01 2018120

(2) Si Annuités emprunt collectivité prises en charge : Comprendre: annuités d'emprunt, amortissements droits d'exploitation et charges financières contractuelles.

Validé le: 16/05/2019

12/09/2019

Service Public d'Eau Potable / POUILLAN SUR MER / Année 2018

Programme de renouvellement



Bilan financier du Programme

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD CAP SIZUN (Eau Potable)

DOTATIONS ET AVENANTS NON ACTUALISES	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total (€)
Dotation (€)	20 203	20 203	20 203	20 203	20 203	20 203	20 203	20 203	20 203	20 203	20 203	20 203	242 436

COEFFICIENTS D'ACTUALISATION	2017	2018
Coefficient de la dotation	1,00000	1,01100
Coefficient de report de solde	1,00000	1,00000

RENOUVELLEMENT REALISE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total (€)
Dotation actualisée (€)	20 203	20 425											40 628
Report de solde actualisé (€)		14 779											
Renouvelé annexé au contrat													
Renouvellement Total	5 424	97 965											103 389
Autre renouvellement													
Renouvellement Total													
Grosses réparations													
Autre renouvellement sur devis													
Renouvellement Total													
Grosses réparations													
Total renouvellement (€)	5 424	97 965											103 389
Participation ou Engagement (€)													
Solde (€)	14 779	97 965											

Participation (€)	2018

Détail du renouvellement Total et Grosses Réparations Réalisés pour l'année 2018 au titre de la Garantie

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD CAP SIZUN (Eau Potable)

05 Rue Tal Ar Chelone POUILLAN-SUR-MER

Equipement(s) renouvelé(s) ou opération(s) réalisée(s)	Date de renouvellement	Type de renouvellement
Télésurveillance	10/09/2018	Total

Station Lannourec Cne GOULIEN / POMPAGE DE REFOULEMENT

Equipement(s) renouvelé(s) ou opération(s) réalisée(s)	Date de renouvellement	Type de renouvellement
Pompe de reprise P2 : Hydraulique seule NB85-5	18/09/2018	Grosses réparations

information sur la qualité de l'eau distribuée en 2018

SYNDICAT DES EAUX DU NORD CAP SIZUN

Unité de distribution : LESAFF.

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n' aime pas stagner !
Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie.

Les résultats des analyses de contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur Internet à l'adresse suivante : www.sauptabla.santa.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution, 11 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par la SAUR.
Le syndicat est alimenté à partir des captages d'eau souterraine de Lésaff alimentant la commune de POUILLAN SUR MER, ceux de Lannourec alimentant GOULIEN et CLEDEN CAP SIZUN, la commune de BEUZEC CAP SIZUN pouvant être alimentée par les deux réseaux.

Nom du captage	Protection	avis de l'hydrogéologue	arrêté préfectoral
CAPTAGE LESAFF	Procédure terminée (captage public)	07/10/10	08/04/13
CAPTAGE LESAFF EXTRÊME	Procédure terminée (captage public)	07/10/10	08/04/13
FORAGE LESAFF	Procédure terminée (captage public)	07/10/10	08/04/13

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

11 analyses conformes sur 11 réalisées

dureté :

TH moyen de 11 °f
eau peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrates :

11 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 11 réalisées

teneur maximale : 39 mg/L
teneur moyenne : 37 mg/L

pesticides :

1 analyse conforme sur 1 analyse réalisée à la mise en distribution

Limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres :

L'eau distribuée est agressive vis-à-vis des métaux.

conclusion sanitaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique ; elle a été conforme aux limites de qualité pour les autres paramètres mesurés.

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

signé

Julien CHARBONNEL